


前処理施設における空間線量率(平成26年度)

平成27年3月31日現在

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定位置


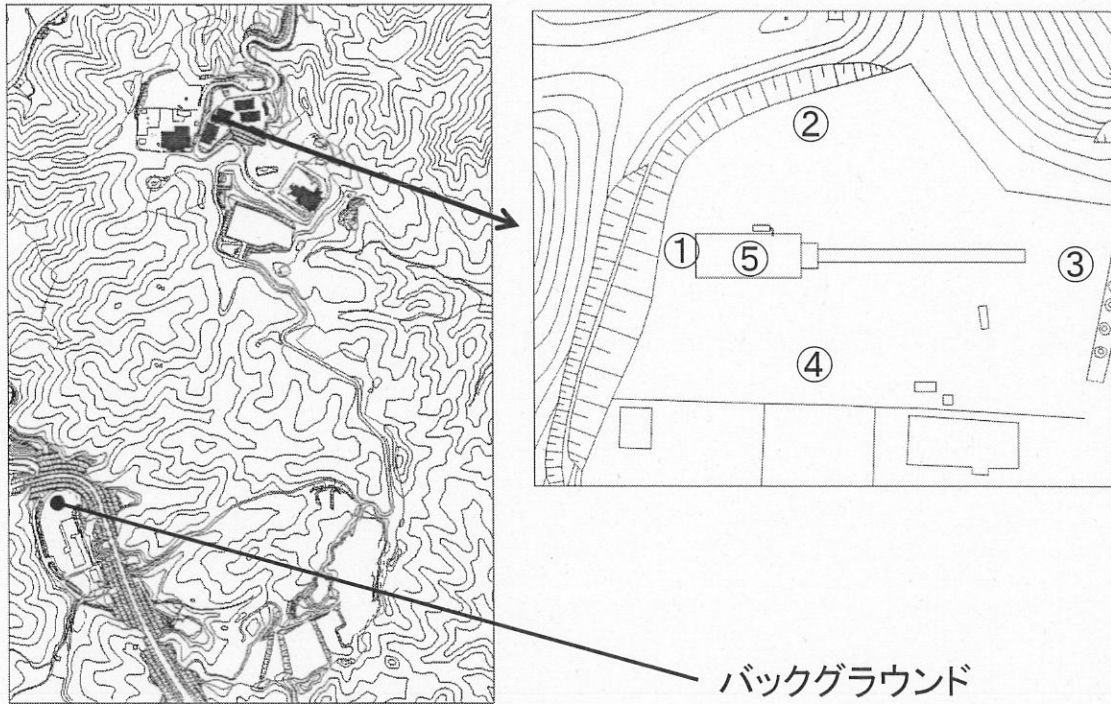


日付	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	測定点⑤
H26.6.5	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06
H26.6.12	0.05	0.05	0.06	0.04	0.06
H26.6.19	0.05	0.06	0.06	0.05	0.07
H26.6.25	0.06	0.05	0.06	0.06	0.09
H26.7.3	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07
H26.7.8	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
H26.7.17	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07
H26.7.24	0.06	0.05	0.05	0.06	0.09
H26.7.30	0.06	0.07	0.07	0.05	0.07
H26.8.4	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
H26.8.11	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06
H26.8.21	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
H26.8.29	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07

前処理施設における空間線量率(平成25年度)

単位: μ Sv/h

測定位置

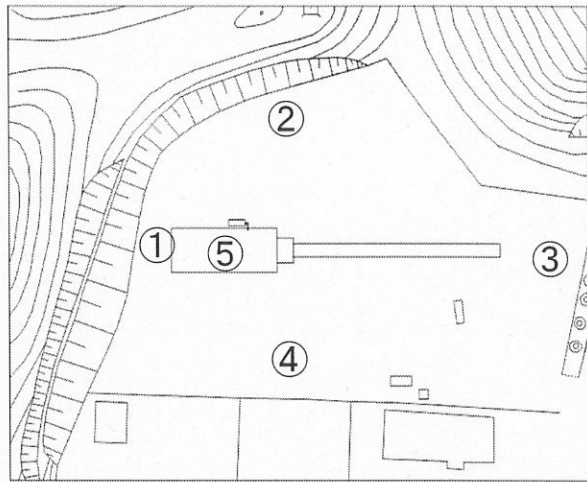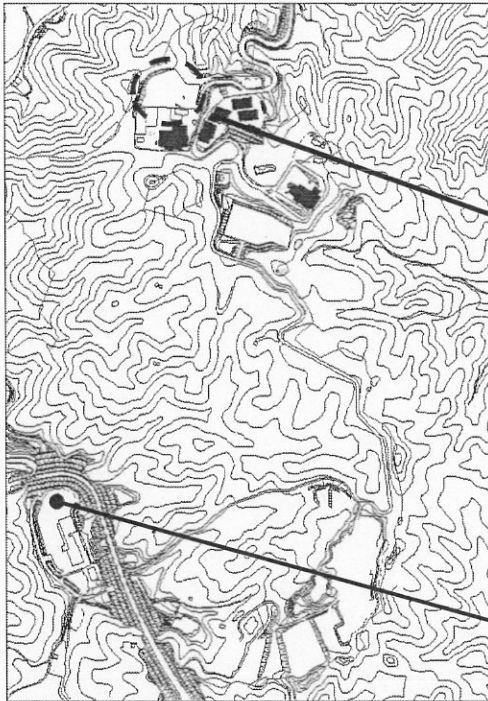

バックグラウンド

日付	測定点①	測定点②	測定点③	測定点④	測定点⑤
H25.8.8	0.05	0.06	0.07	0.05	0.06
H25.8.9	0.10	0.10	0.10	0.11	0.08
H25.8.13	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
H25.8.21	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06
H25.8.28	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07
H25.9.4	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07
H25.9.12	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06
H25.9.20	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07
H25.9.25	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
H25.10.2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
H25.10.8	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08
H25.10.15	0.06	0.06	0.06	0.05	0.08
H25.10.23	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07
H25.10.30	0.06	0.07	0.06	0.05	0.08
H25.11.5	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
H25.11.12	0.06	0.07	0.06	0.05	0.08
H25.11.19	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
H25.11.28	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07
H25.12.4	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
H25.12.13	0.06	0.07	0.06	0.05	0.10
H25.12.17	0.06	0.06	0.06	0.05	0.09
H25.12.25	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07